Bundesanstalt für Straßenwesen

V4z – If (EPM)

Akkreditiertes Prüflabor für den
Produktbereich 'Fahrbahnmarkierungen'
Akkreditierungsnummer D-PL-15013-01-00

Zeugnis über die Prüfung eines Markierungssystems auf der Rundlaufprüfanlage der BASt (RPA)
Prüfnummer: 2015 1DK 09.07

4. Antrag

Antragsteller: **Kontur Sp. z o.o., Woskrzenice Duze 132, PL - 21-500 Biala**

Antragssache: Prüfung der Verschleißfestigkeit und der verkehrstechnischen Eigenschaften eines Markierungssystems unter den Prüfbedingungen der DIN EN 13 197 (Ausgabe Juli 2014). Die Klassen der verkehrstechnischen Eigenschaften richten sich nach DIN EN 1436 (Ausgabe Januar 2009).

5. Prüfgegenstand

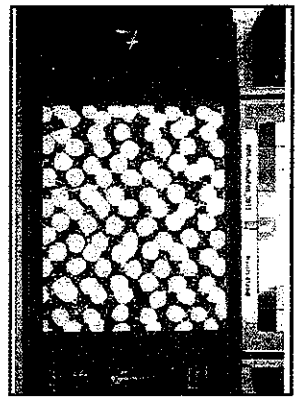

2.1 **Typ II - Agglomerat-Markierungssystem für dauerhafte Markierungen**

- Systembezeichnung: **Kaltplastik**
- Stoffbezeichnung: **Konturplast Agglomerat regelmäßig**
- Stoffhersteller: **Kontur**
- Stoffart: **kalthärtender Reaktivstoff (Kaltplastik)**
- Rezeptansatzverhältnis: **98:2 (Peroxan BP-40-LV (Flüssighärter))**
- Menge [kg/m²]: **2,6**
- Applikationsverfahren: **regelmäßige Agglomerate, 70% Überdeckung im Neuzustand**

2.2 **Nachgestreute Beistoffe**

- Reflexkörpermenge, -hersteller, -bez.: **350 g/m², Steklosfera 5000, 840 - 400 AHC**
- Griffigkeitsmittel: **Cristobalit als Gemisch im Verhältnis 75 : 25 in den Reflexkörpern enthalten**

2.3 Die Applikation erfolgte nach Vorgabe des Antragstellers unter Angabe der o.g. technischen Daten (soweit nicht messbar) in dessen Räumen unter der Aufsicht des Prüfdienstes der Deutschen Studiengesellschaft für Straßenmarkierungen e.V.

6. Ergebnisse der Prüfung:

3.1 Erreicht wurden die Anforderungen für die **Verkehrsklasse P 7**. Für die einzelnen verkehrstechnischen Eigenschaften wurden folgende Klassen gemäß DIN EN 1436 erreicht:

	Neuzustand	Gebrauchszustand
- Griffigkeit:	**S 0**	**S 0**
- Nachtsichtbarkeit, trocken:	**R 5**	**R 5**
- Nachtsichtbarkeit, feucht:	**RW 6**	**RW 6**
- Tagessichtbarkeit:	**Q 4**	**Q 4**
- Überrollbarkeit:	**T 4**	

3.2 Die Mindestanforderungen an die Verschleißfestigkeit von 90 % Restfläche wurde erfüllt. Die Ergebnisse der physikalisch-chemischen Urmusterprüfung liegen bei der BASt vor.

3.3 Das System ist zur Markierung von unter Verkehr liegenden Straßen nicht geeignet.

Dieses Prüfzeugnis darf nur vollständig weitergegeben oder veröffentlicht werden. Die auszugsweise Weitergabe oder Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der BASt.

Bergisch Gladbach, 14. März 2016

M. Zedler

(M. Zedler)
wissenschaftliche Ang.

Brüderstr. 53
51427 Bergisch Gladbach
Postfach 10 01 50
51401 Bergisch Gladbach
Telefon: 0 22 04 / 43-545
Telefax: 0 22 04 / 43-408
Internet: www.bast.de

Anlage zum Schreiben der BASt V4z – If (EPM) vom 11. April 2016

Ergebnisse zur BASt-Prüfnummer 2015 1DK 09.07

1. Antragsteller — **Kontur Sp. z o.o., Biala**

2. Untersuchtes Markierungssystem

- Markierungsart: **Typ II - Agglomerat-Markierungssystem für dauerhafte Markierungen**
- Systembezeichnung: **Kaltplastik**
- Applikationsverfahren: **regelmäßige Agglomerate**

2.1 Markierungsstoff

- Stoffhersteller: **Kontur**
- Stoffart: **kalthärtender Reaktivstoff (Kaltplastik)**
- Stoffbezeichnung: **Konturplast Agglomerat regelmäßig**
- Menge [kg/m²]: **2,6**
- Rezeptansatz: **98:2, (Peroxan BP-40-LV (Flüssighärter))**

2.2 Eingemischte Beistoffe

- Reflexkörperanteil [%]: **25,0**
- Bezeichnung: **100-600, Steklosfera 5000**
- Griffigkeitsmittelanteil [%]: **keine**

2.3 Nachgestreute Beistoffe

Reflexkörper

- Menge [g/m²] **350**
- Hersteller: **Steklosfera 5000**
- Bezeichnung: **840 - 400 AHC**

Griffigkeitsmittel — **in den Reflexkörpern als Gemisch im Verhältnis 75 : 25 enthalten**

- Art: **Cristobalit**
- Bezeichnung: **Sibelite**

3. Ermittelte Messwerte

- beantragte Verkehrsklasse: **P 7**
- erreichte Verkehrsklasse: **P 7**
- ermittelte Trockenzeit [min]: **29**
- Überdeckung im Neuzustand [%]: **70**

Eigenschaften		Anzahl der Radüberrollungen [Mio] 0	0,01	0,1	0,2	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0
Verschleißfestigkeit [%]		100	100	100	100	98	96	95	94	93
Griffigkeit [SRT-Einheiten]		**)								
Nachtsichtbarkeit	trocken	186[1)]	517	499	509	486	455	474	442	434
R_L [mcd · m^{-2} · lx^{-1}]	feucht, 2% Neigung	192[1)]	251	208	192	174	167	168	154	164
Tagessichtbarkeit Qd [mcd · m^{-2} · lx^{-1}]		192[1)]	195	190	186	190	189	192	185	182
Normfarbwert-Koordinaten		x = 0,328				y = 0,346				

[1)] **Dieser Wert dient ausschließlich der Information des Antragstellers.**

[**)] **Aufgrund der groben Struktur der Oberfläche ist die Ermittlung von Werten für die Griffigkeit mit dem SRT-Gerät nicht möglich.**

Bitte wenden ->

Vom Prüfzeugnis